




- ALIMENTAZIONE QUADRO CORPO SCUOLA(SEZ. 4\*70mmq) =185mt.
  - ALIMENTAZIONE QUADRO AUDITORIUM (SEZ. 4\*10mmq) =135mt.
  - ALIMENTAZIONE QUADRO CENTRALE TERMICA AUDITORIUM (SEZ. 4\*10mmq) =150mt.
  - AUSILIARI SCUOLA BOBBINA DI SGANCIO(SEZ. 2\*2,5mmq) =180mt.
  - ALIMENTAZ. GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE(SEZ. 4\*10mmq) =310mt.
  - ALIMENTAZIONE CENTR. TERMICA CORPO SCUOLA(SEZ.4\*16mmq) =195mt.
  - ALIMENTAZIONE CENTRALE TERMICA PALESTRA(SEZ.4\*10mmq) =280mt.
  - ALIMENTAZIONE PALESTRA (SEZ.4\*16mmq) =220mt.
  - ALIMENTAZIONE CASA CUSTODE (SEZ.3\*610mmq) =300mt.
  - ALIMENTAZIONE CANCELLO 1 (SEZ.3\*2,5mmq) =110mt.
  - ALIMENTAZIONE CANCELLO 2 (SEZ.3\*2,5mmq) =190mt.
  - COMANDO CANCELLO 2 (SEZ.4\*2,5mmq) = 310mt.
  - COMANDO CANCELLO 1 (SEZ.4\*2,5mmq) = 210mt.
- POZZETTO IN CEMENTO DIM. CM. 60 X 60 - CHIUSINO IN GHISA 80 X 80
  - POZZETTO IN CEMENTO DIM. CM. 30 X 30 - CHIUSINO IN CEMENTO 30 X 30

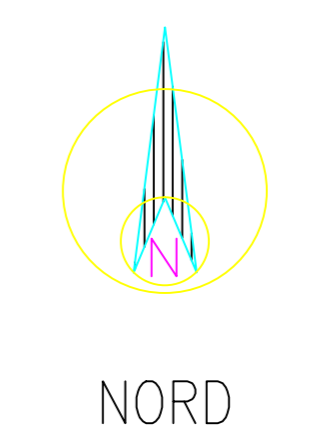

STRADA DI P.R.G.

Provincia di Napoli

REG. REGIONALE 4 SCOR. ATTICA  
Ufficio Qualifiche Tecnici Edilizia Sanitaria 1

---

**AMPLIAMENTO DELL'ITC SIANI**  
via Gaudiosi - Casalnuovo  
CUP: H13B11000260003

---

**Planimetria linee cavi alimentazione esterna**  
Stato di Fatto

Scala: 1:200

Fra: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Tir.: 12

N° Revisione	Data

---

**Il Progettista:**  
- ing. Fabrizio Casano  
- ing. Giovanni Casanovi  
- geom. Federico Pizzuto  
- p.e. Pasquale Di Colino

**Il Responsabile del Procedimento:**  
arch. Gerardo Stoccalo

**Il Dirigente:**  
ing. Pasquale Casano