





- ALIMENTAZIONE QUADRO CORPO SCUOLA(SEZ. 4*70mmq) =185mt.
 - ALIMENTAZIONE QUADRO AUDITORIUM (SEZ. 4*10mmq) =135mt.
 - ALIMENTAZIONE QUADRO CENTRALE TERMICA AUDITORIUM (SEZ. 4*10mmq) =150mt.
 - AUSILIARI SCUOLA BOBBINA DI SGANCIO(SEZ. 2*2,5mmq) =180mt
 - ALIMENTAZ. GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE(SEZ. 4*10mmq) =310mt.
 - ALIMENTAZIONE CENTR. TERMICA CORPO SCUOLA(SEZ.4*16mmq) =195mt.
 - ALIMENTAZIONE CENTRALE TERMICA PALESTRA(SEZ.4*10mmq) =280mt.
 - ALIMENTAZIONE PALESTRA (SEZ.4*16mmq) =220mt.
 - ALIMENTAZIONE CASA CUSTODE (SEZ.3*10mmq) =300mt.
 - ALIMENTAZIONE CANCELLO 1 (SEZ.3*2,5mmq) =110mt.
 - ALIMENTAZIONE CANCELLO 2 (SEZ.3*2,5mmq) =190mt.
 - COMANDO CANCELLO 2 (SEZ.4*2,5mmq) = 310mt.
 - COMANDO CANCELLO 1 (SEZ.4*2,5mmq) = 210mt.
- POZZETTO IN CEMENTO - DIM. CM. 60 X 60 - CHIUSINO IN GHISA 80 X 80
 POZZETTO IN CEMENTO - DIM. CM. 30 X 30 - CHIUSINO IN CEMENTO 30 X 30

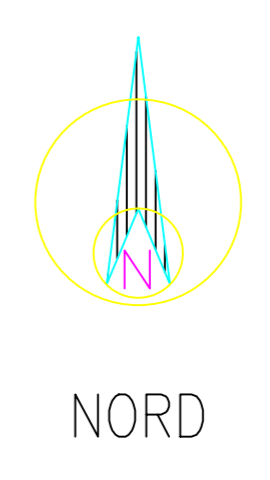

 Provincia di Napoli <small>AREA 4 EDILIZIA SCOLASTICA Ufficio Spedizioni Tracce Edilizie Soluzioni F</small>	
AMPLIAMENTO DELL'ITC SIANI Via Gaudiosi - Casalnuovo CUP: H13B11000260003	
Planimetria linee cavi alimentazione esterna PROGETTO	Scala: 1:200 Fila: _____ Data: _____ Fog. 13 / _____ N° Revisione: _____ Data: _____
I Progettisti: Ing. Filippo Carozzo Ing. Giovanni Castagnoli Geom. Federico Piccaro P.E. Pasquale Di Celso Il Responsabile del Procedimento: Arch. Gerardo Stracallo Il Disegnato: Ing. Pasquale Gaudino	

STRADA DI P.R.G.